



240300341834

有效期至2030年04月18日止

# 检 验 报 告

No: JB-2025-W-02424

样品名称: 生活饮用水（出厂水）

委托单位: 赵县引源供水有限公司

检验类别: 委托检验

石家庄市金标检验服务有限公司

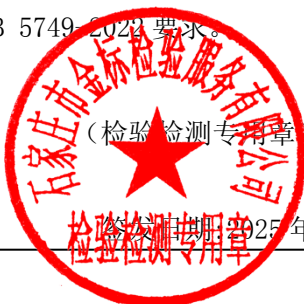





表码：SJZJB-QR-31-01-2023

石家庄市金标检验服务有限公司  
检 验 报 告

No. JB-2025-W-02424

第 1 页 共 4 页

|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 样品名称    |    | 生活饮用水（出厂水）                                                                                                                                                                                                                                                                    | 检验类别    | 委托检验                  |
| 委托单位    | 名称 | 赵县引源供水有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                    | 样品数量及包装 | 20.66L                |
|         | 地址 | 赵县新寨店镇北正村                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |
| 受检单位    | 名称 | 赵县引源供水有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                    | 样品状态    | 无色透明液体                |
|         | 地址 | 赵县新寨店镇北正村                                                                                                                                                                                                                                                                     | 采样条件    | /                     |
| 采样人员、日期 |    | 张超 2025.06.05                                                                                                                                                                                                                                                                 | 采样地点    | 出水泵房                  |
| 送样人员、日期 |    | /                                                                                                                                                                                                                                                                             | 检验日期    | 2025.06.05-2025.06.21 |
| 检验项目    |    | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）、高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）、氨（以 N 计）、总 α 放射性、总 β 放射性、二氧化氯、溴酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸 |         |                       |
| 判定标准    |    | GB 5749-2022                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       |
| 检验结论    |    | 经检验，该样品所检项目符合 GB 5749-2022 要求。<br><br>2025 年 06 月 21 日                                                                                                                                    |         |                       |
| 意见和解释   |    | /                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                       |
| 备注      |    | 二氧化氯消毒，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧 项目 GB 5749-2022 中无测定要求，但委托单位要求检测三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐。                                                                       |         |                       |

批准：  审核：  编制： 

石家庄市金标检验服务有限公司

检 验 报 告

No. JB-2025-W-02424

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 检验项目       | 检测方法                   | 计量单位      | 限值     | 检验结果                           | 结果判定 |
|----|------------|------------------------|-----------|--------|--------------------------------|------|
| 1  | 总大肠菌群      | GB/T 5750.12-2023/5.1  | MPN/100mL | 不应检出   | 未检出                            | 符合   |
| 2  | 大肠埃希氏菌     | GB/T 5750.12-2023/7.1  | MPN/100mL | 不应检出   | 未检出                            | 符合   |
| 3  | 菌落总数       | GB/T 5750.12-2023/4.1  | CFU/mL    | 100    | 未检出                            | 符合   |
| 4  | 砷          | GB/T 5750.6-2023/4.5   | mg/L      | 0.01   | 0.00061                        | 符合   |
| 5  | 镉          | GB/T 5750.6-2023/4.5   | mg/L      | 0.005  | <0.00006(最低检测质量浓度:0.00006mg/L) | 符合   |
| 6  | 铬（六价）      | GB/T 5750.6-2023/13.1  | mg/L      | 0.05   | <0.004(最低检测质量浓度:0.004mg/L)     | 符合   |
| 7  | 铅          | GB/T 5750.6-2023/4.5   | mg/L      | 0.01   | <0.00007(最低检测质量浓度:0.00007mg/L) | 符合   |
| 8  | 汞          | GB/T 5750.6-2023/11.1  | mg/L      | 0.001  | <0.0001(最低检测质量浓度:0.0001mg/L)   | 符合   |
| 9  | 氰化物        | GB/T 5750.5-2023/7.1   | mg/L      | 0.05   | <0.002(最低检测质量浓度:0.002mg/L)     | 符合   |
| 10 | 氟化物        | GB/T 5750.5-2023/6.1   | mg/L      | 1.0    | <0.2(最低检测质量浓度:0.2mg/L)         | 符合   |
| 11 | 硝酸盐（以 N 计） | GB/T 5750.5-2023/8.1   | mg/L      | 10     | 1.31                           | 符合   |
| 12 | 亚氯酸盐       | GB/T 5750.10-2023/20.1 | mg/L      | 0.7    | 0.14                           | 符合   |
| 13 | 色度         | GB/T 5750.4-2023/4.1   | 度         | 15     | <5(最低检测色度:5 度)                 | 符合   |
| 14 | 浑浊度        | GB/T 5750.4-2023/5.1   | NTU       | 1      | <0.5(最低检测浑浊度:0.5NTU)           | 符合   |
| 15 | 臭和味        | GB/T 5750.4-2023/6.1   | /         | 无异臭、异味 | 无任何臭和味（等级 0，强度无）               | 符合   |



石家庄市金标检验服务有限公司  
检 验 报 告

No. JB-2025-W-02424

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 检验项目                       | 检测方法                  | 计量单位 | 限值                                         | 检验结果                           | 结果判定 |
|----|----------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 16 | 肉眼可见物                      | GB/T 5750.4-2023/7.1  | /    | 无                                          | 无肉眼可见物                         | 符合   |
| 17 | pH                         | GB/T 5750.4-2023/8.1  | /    | 不小于 6.5 且<br>不大于 8.5                       | 8.11                           | 符合   |
| 18 | 铝                          | GB/T 5750.6-2023/4.5  | mg/L | 0.2                                        | 0.0517                         | 符合   |
| 19 | 铁                          | GB/T 5750.6-2023/4.5  | mg/L | 0.3                                        | 0.102                          | 符合   |
| 20 | 锰                          | GB/T 5750.6-2023/4.5  | mg/L | 0.1                                        | 0.00047                        | 符合   |
| 21 | 铜                          | GB/T 5750.6-2023/4.5  | mg/L | 1.0                                        | <0.00009(最低检测质量浓度:0.00009mg/L) | 符合   |
| 22 | 锌                          | GB/T 5750.6-2023/4.5  | mg/L | 1.0                                        | <0.0009(最低检测质量浓度:0.0009mg/L)   | 符合   |
| 23 | 氯化物                        | GB/T 5750.5-2023/5.1  | mg/L | 250                                        | 6.85                           | 符合   |
| 24 | 硫酸盐                        | GB/T 5750.5-2023/4.3  | mg/L | 250                                        | 27.2                           | 符合   |
| 25 | 溶解性总固体                     | GB/T 5750.4-2023/11.1 | mg/L | 1000                                       | 272                            | 符合   |
| 26 | 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）  | GB/T 5750.4-2023/10.1 | mg/L | 450                                        | 162                            | 符合   |
| 27 | 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计） | GB/T 5750.7-2023/4.1  | mg/L | 3                                          | 1.44                           | 符合   |
| 28 | 氨（以 N 计）                   | GB/T 5750.5-2023/11.1 | mg/L | 0.5                                        | <0.02(最低检测质量浓度:0.02mg/L)       | 符合   |
| 29 | 总 α 放射性                    | GB/T 5750.13-2023     | Bq/L | 0.5                                        | <0.02（探测限：0.02Bq/L）            | 符合   |
| 30 | 总 β 放射性                    | GB/T 5750.13-2023     | Bq/L | 1                                          | <0.03 探测限：0.03Bq/L）            | 符合   |
| 31 | 二氧化氯                       | GB/T 5750.11-2023/8.3 | mg/L | 与水接触时间<br>≥30min, 出厂<br>水中限值 0.8<br>余量≥0.1 | 0.22                           | 符合   |



石家庄市金标检验服务有限公司

检 验 报 告

No. JB-2025-W-02424

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 检验项目                             | 检测方法                   | 计量单位 | 限值                              | 检验结果                           | 结果判定 |
|----|----------------------------------|------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| 32 | 溴酸盐                              | GB/T 5750.10-2023/22.1 | mg/L | 0.01                            | <0.005(最低检测质量浓度:0.005mg/L)     | 符合   |
| 33 | 氯酸盐                              | GB/T 5750.10-2023/20.1 | mg/L | 0.7                             | <0.23(最低检测质量浓度:0.23mg/L)       | 符合   |
| 34 | 游离氯                              | GB/T 5750.11-2023/4.1  | mg/L | /                               | /                              | /    |
| 35 | 总氯                               | GB/T 5750.11-2023/5.1  | mg/L | /                               | /                              | /    |
| 36 | 臭氧                               | GB/T 5750.11-2023/9.1  | mg/L | /                               | /                              | /    |
| 37 | 三氯甲烷                             | GB/T 5750.8-2023/附录 A  | mg/L | 0.06                            | <0.00003(最低检测质量浓度:0.00003mg/L) | 符合   |
| 38 | 一氯二溴甲烷                           | GB/T 5750.8-2023/附录 A  | mg/L | 0.1                             | <0.00003(最低检测质量浓度:0.00003mg/L) | 符合   |
| 39 | 二氯一溴甲烷                           | GB/T 5750.8-2023/附录 A  | mg/L | 0.06                            | <0.00008(最低检测质量浓度:0.00008mg/L) | 符合   |
| 40 | 三溴甲烷                             | GB/T 5750.8-2023/附录 A  | mg/L | 0.1                             | <0.00012(最低检测质量浓度:0.00012mg/L) | 符合   |
| 41 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | GB/T 5750.8-2023/附录 A  | /    | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.003                         | 符合   |
| 42 | 二氯乙酸                             | GB/T 5750.10-2023/14.1 | mg/L | 0.05                            | <0.0020(最低检测质量浓度:0.0020mg/L)   | 符合   |
| 43 | 三氯乙酸                             | GB/T 5750.10-2023/14.1 | mg/L | 0.1                             | <0.0010(最低检测质量浓度:0.0010mg/L)   | 符合   |

以下空白

